


STUDZIENKA REWIZYJNA WŁĄZOWA DN1000

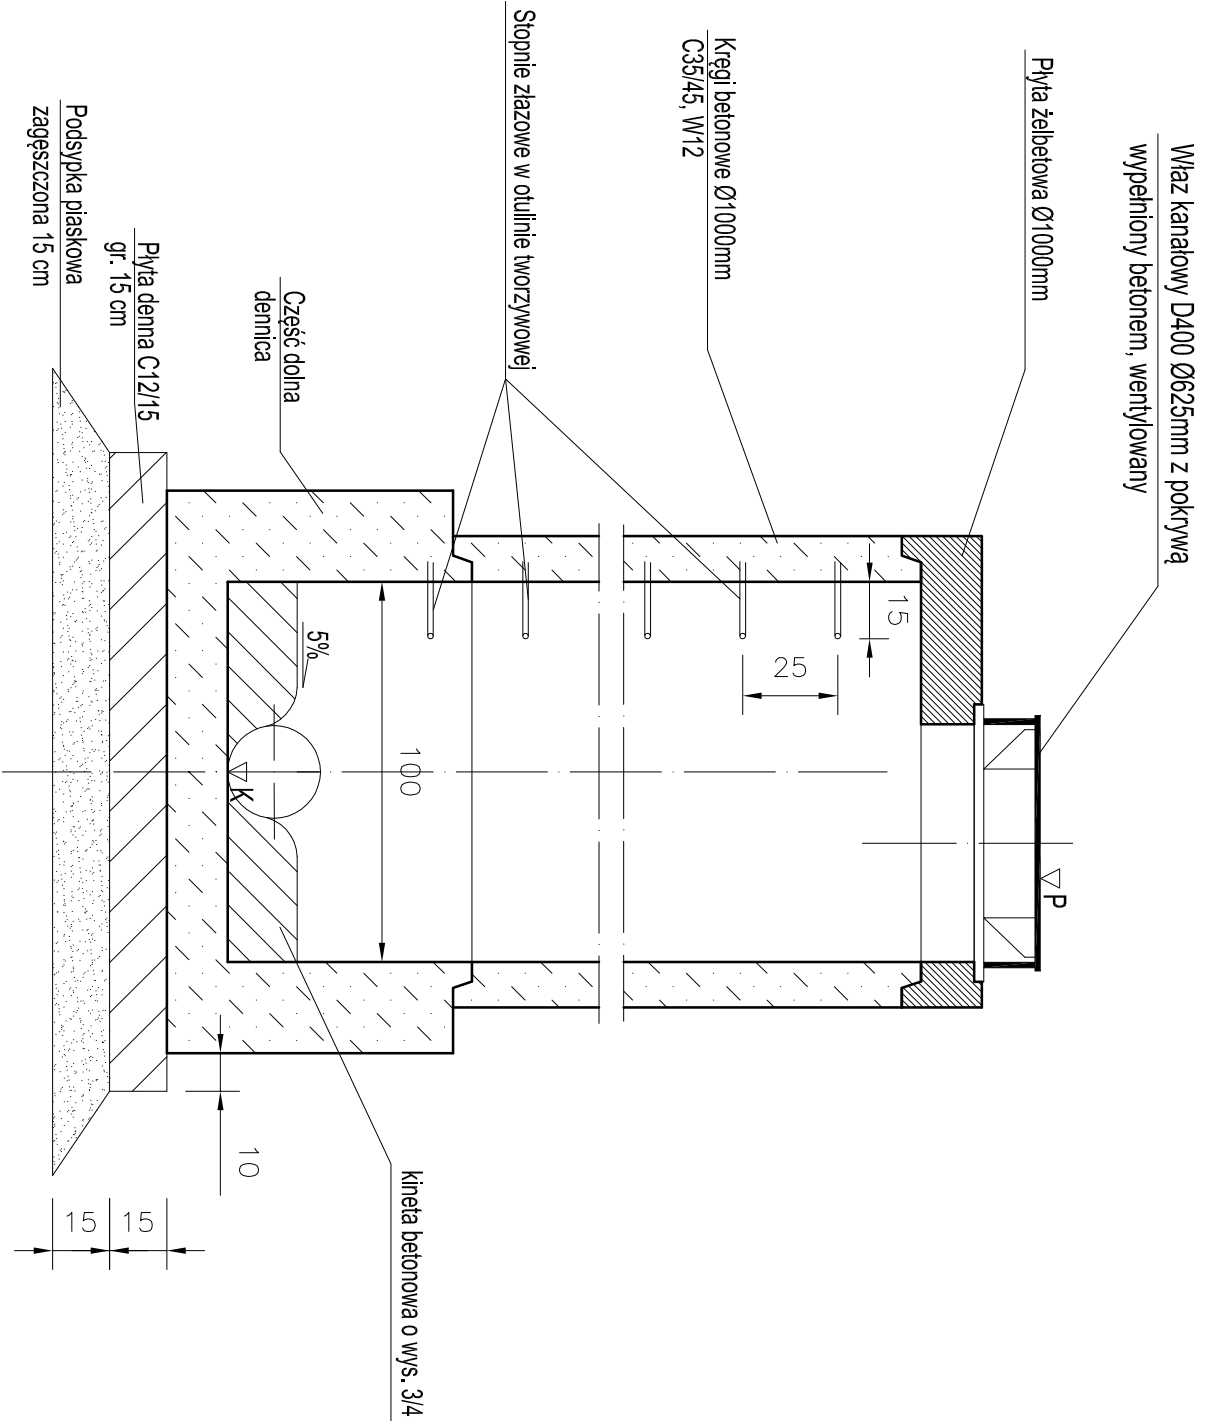

UWAGA

Dla studni prefabrykowanych należy zastosować beton C35/45 i wodoszczelności W12.

Kręgi łączone na uszczelki.

Zewnętrzna powierzchnia ścian studzienki powinna być posmarowana środkami bitumicznymi :

-izolacja 2xAbizol R+P w gruntach suchych

STUDZIENKA WPUSTOWA ULICZNA

